


LEGENDA

- VODOVODNÁ PRÍPOJKA PE-100 PN16
- PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE POTRUBIE PLASTOVÉ PVC
- PRÍPOJKA DAŽĐOVEJ KANALIZÁCIE POTRUBIE PLASTOVÉ PVC
- VEREJNÝ VODOVOD
- VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- VEREJNÁ DAŽĐOVÁ KANALIZÁCIA

RŠS REVÍZNA ŠAČHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE VYBUDOVANÁ NA PRÍPOJKE, PLASTOVÁ d425/160, PRIAMY TOK, POKLAP LIATINOVÝ TRIEDA D400

RŠD REVÍZNA ŠAČHTA DAŽĐOVEJ KANALIZÁCIE VYBUDOVANÁ NA PRÍPOJKE, PLASTOVÁ d600/160, S PRITOKOM TYP T, POKLAP LIATINOVÝ TRIEDA D400

ŠD ŠAČHTA NA DAŽĐOVEJ KANALIZÁCII PLASTOVÁ d600/160, PRIETOČNÁ 90° POKLAP LIATINOVÝ TRIEDA D400

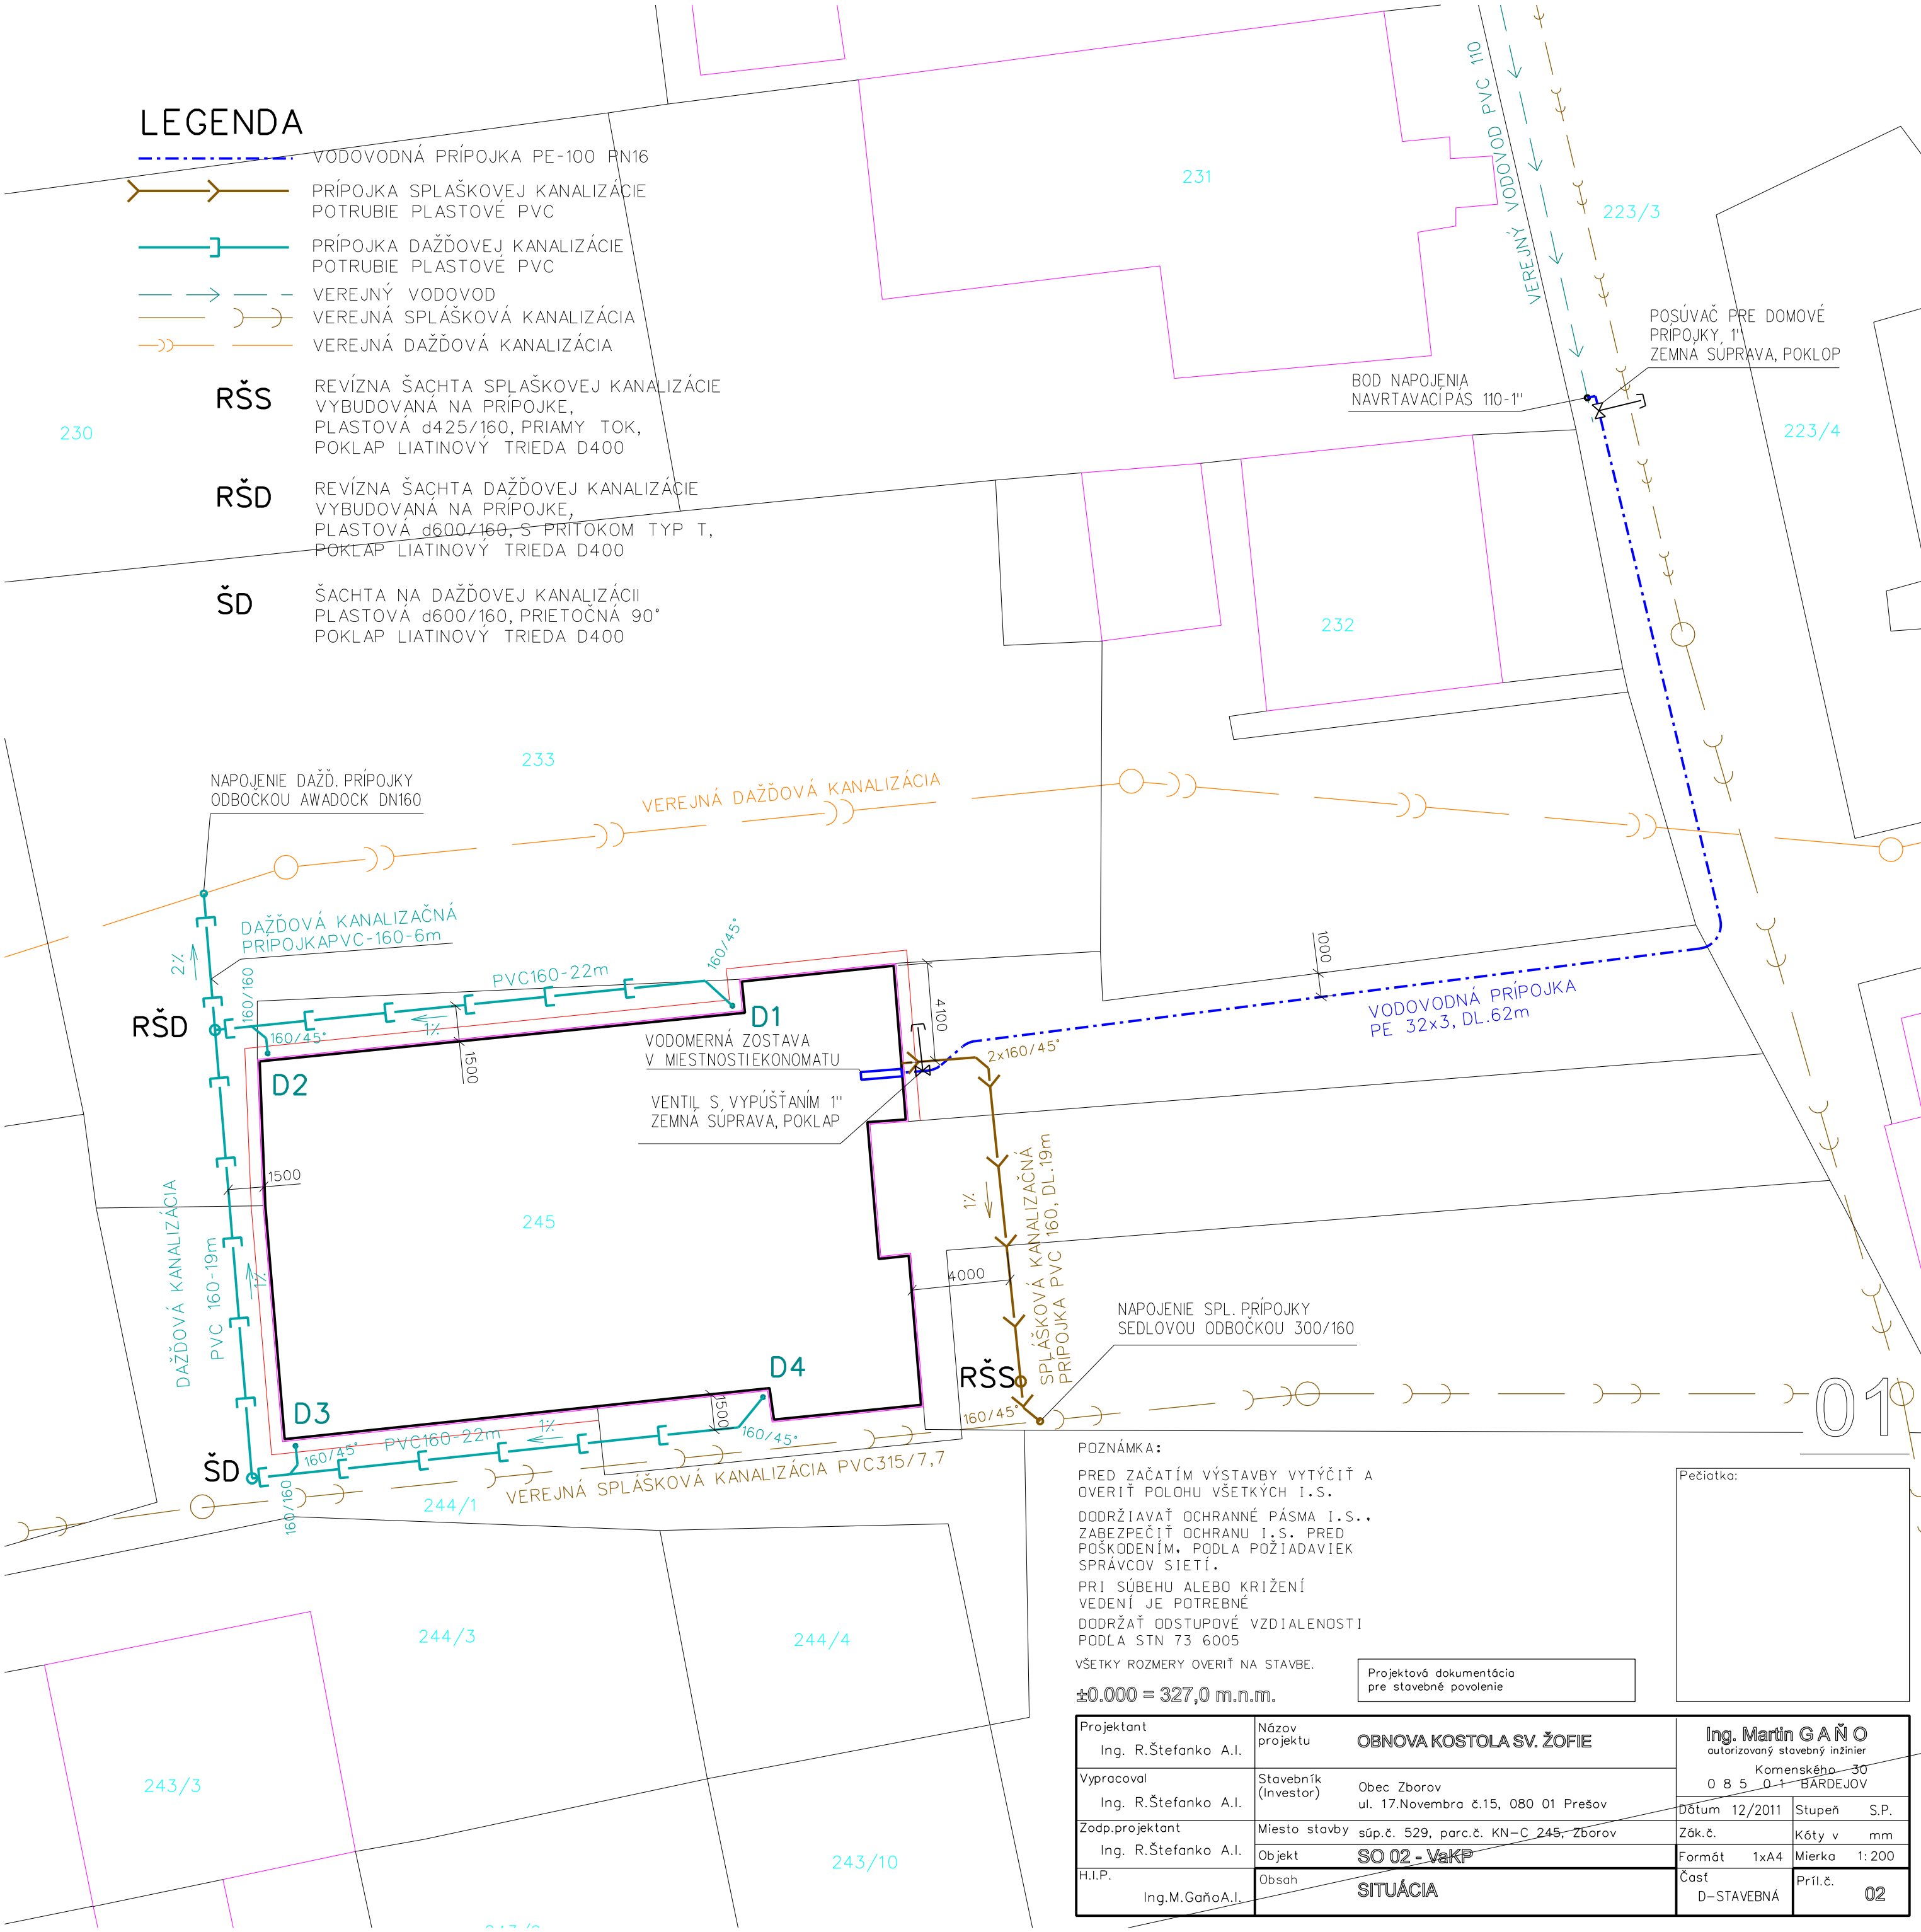

POZNÁMKA:
PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY VYTÝČIŤ A OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH I.S.
DODRŽIAVAŤ OCHRANNÉ PÁSMA I.S., ZABEZPEČIŤ OCHRANU I.S. PRED POŠKODENÍM, PODĽA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETÍ.
PRI SÚBEHU ALEBO KRIŽENÍ VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005

VŠETKY ROZMERY OVERIŤ NA STAVBE.

±0.000 = 327,0 m.n.m.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Pečiatka:

Projektant Ing. R.Štefanko A.I.	Názov projektu OBNOVA KOSTOLA SV. ŽOFIE	Ing. Martin GAŇO autorizovaný stavebný inžinier Komenského 30 0 8 5 0 1 BARDEJOV		
Vypracoval Ing. R.Štefanko A.I.	Stavebník (Investor) Obec Zborov ul. 17.Novembra č.15, 080 01 Prešov	Dátum 12/2011	Stupeň	S.P.
Zodp.projektant Ing. R.Štefanko A.I.	Miesto stavby súp.č. 529, parc.č. KN-C 245, Zborov	Zák.č.	Kóty v	mm
H.I.P. Ing.M.GaňoA.I.	Objekt SO 02 - VaKP	Formát 1xA4	Mierka 1: 200	
	Obsah SITUÁCIA	Časť D-STAVEBNÁ	Príl.č.	02